

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA SJENICA
ODJELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Br.predmeta: 07-353-122/2023
Br.iz CEOP-a: ROP-SJE-13459-LOCH-2/2023
DATUM: 04.08.2023.god.

Postupajući po zahtjevu za izdavanje lokacijskih uslova od 11.07.2023.g. za izgradnju nedostajuće EE infrastrukture, koji je podnio **finansijer Jasmin Talović iz Sjenice**, za investitora **ODS Distribuciju Beograd, ogranač Čačak**, kojeg po punomoćju zastupa Enes Eminović iz Sjenice, a na osnovu **čl. 53a-57 Zakona o planiranju i izgradnji**, („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009, 81/09-ispr, 64/2010-odлука US, 24/2011, 121/12, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/13, 98/13-odluke US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), **čl. 2, 3, 4, 8, 9 i 10 Uredbe o lokacijskim uslovima** („Sl.gl.RS“br. 115/2020), **čl. 6, 7, 9 i 11 Pravilnika o postupku sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem**(“Sl.glasnik RS”, br.68/19), kao i na osnovu **Pravilnika o načinu razmene dokumenata i podnesaka elekt.putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom**(„Sl.gl.RS”, br.113/15), Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, opštine Sjenica, izdaje

LOKACIJSKE USLOVE

ZA IZGRADNJU NISKONAPONSKOG 0,4 kV KABLOVSKOG VODA IZ MBTS 10/0.4KV „PIJACA 1“ I IZMEŠTANJE DIJELA NISKONAPONSKE 0,4 kV MREŽE ZA PRIKLJUČENJE SAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 4377, K.O. SJENICA

Ovim uslovima bliže se određuju propisi i mogućnosti izgradnje nedostajuće niskonaponske mreže, podzemno jedan kablovski vod od postojećeg stuba na mrežu u blizini TS 10/0,4kV „PIJACA 1“, kao i izmještanje dijela na mrežu, sve do KPK na fasadi objekta izgrađenog na K.P. 4377, K.O Sjenica, a koji prolazi katastarskim parcelama 766/3, 766/5, ko.Sjenica. Takođe, ovim uslovima definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije, odn. za izradu **IDEJNOG PROJEKTA ZA OBJEKTE po čl.145. Zakona o planiranju i izgradnji**.

PODACI O LOKACIJI:

- BROJ KAT. PARCELA: – **kablovski vod prolazi kroz K.P. 4377,766/3, 766/5, K.O.Sjenica;**
- KLASA I NAMJENA OBJEKTA: – **LOKALNI ELEKTRIČNI I TELEKOMUNIKACIONI VODOVI;**
- KATEGORIJA – **G –inženjerski objekti;**
- KLASIFIKACIONA OZNAKA: – **222410**–Lokalni el.nadzemni i podzemni vodovi – **100%;**
- PLANSKI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG – **Treće Izmjene i Dopune PGR-e Sjenice, SE IZDAJU LOKACIJSKI USLOVI:** (usvojene 09.12.2021.god, „Opš.sl.gli.“ br. 26/2021).
- PRISTUP JAVNOJ SAOBRAĆANOJ POVRŠINI: – **iz ul. Ivana Vasojevića Vasketa, sa k.p. 766/3;**
- PODACI O POSTOJEĆIM OBJEKTIMA NA PARCELI: – **stambeno-poslovni objekat na K.P. 4377;**

- Predmetne katastarske parcele nalaze se u obuhvatu važećeg planskog dokumenta - Trećih Izmena i Dopuna PGR-e Sjenice i to u urbanističkom bloku 1.3 u kojem je zastupljena MJEŠOVITA NAMJENA. Za priključenje stambeno-poslovnog objekta na K.P. 4377, izdato je rješenje EPS Distribucije pod br. 8E.7.0.0-D-09.31-26691 od 24.05.2020.godine koji obavezuju investitora da izvede podzemni kablovski vod u svemu prema uslovima. Projektnim zadatkom koji je dao investitor EPS Distribucija Beograd-ogranač Čačak, definisano je da i jedan dio mreže bude demontiran, odnosno da projektom bude predviđeno i izmještanje odnosno demontaža dijela postojeće nadzemne NN 0,4 kV mreže na K.P. 766/3, 766/5 K.O. Sjenica, a koja u ovom trenutku napaja individualne stambene i poslovne objekte, kao i javnu rasvjetu sa tri napojna nazemna voda tipa i presjeka X00/0- A 3x70+54,6+2x16 mm² koji idu iz rafostanice MBTS 10/0,4 kV „Pijaca 1“.

- Potrebno je takođe da investitor pribavi saglasnost vlasnika kat.parcele kroz vod prolazi, u konkretnom slučaju - saglasnost Opštine Sjenica, koja je nosilac prava svojine na k.p. 766/3.

- Kablovski vod tipa **PP00/A 4x150 mm²**, predviđen je u ukupnoj dužini od **~59 m**, dok je dužina mreže koja se demontira odnosno kablovskog voda tipa **X00/0-A 3x70+54,6 mm²** predviđena u dužini od **~85m**.

Podnositelj je ovom odeljenju uz zahtjev priložio i idejno rješenje za izgradnju nadzemnog kablovskog NN voda, sa glavnom sveskom – 0 i sveskom 4- elektroenergetskih instalacija (br.tehn.dokumentacije: EMY-01/05-IDR/2023), koji je izradio „EMY ELEKTRO“ iz Sjenice, odgovorni projektant Eminović Enes dipl.ing.el. (br.licence 510 I061 20). Rješenje je izrađeno korektno, te se kao takvo prihvata, a prema ostalim uslovima, ispoštovati sve zadate parametre postavljanja objekta na licu mjesta, kao i zaštite životne sredine i zaštite na radu.

- PRAVILA UREĐENJA I GRAĐENJA ZA ZONU ODN. CJELINU U KOJOJ SE NALAZE PREDMETNE PARCELE, PRIBAVLJENIH IZ PLANSKOG DOKUMENTA:

Energetska infrastruktura

Promjena strukture potrošnje, povećanje broja stanovnika i promjene standarda života dovele su do problema u snabdjevanju potrošača električnom energijom. Osnovno ograničenje za snabdjevanje električnom energijom je zastarelost distributivne mreže. Najvažniji problemi i nedostaci dosadašnjeg razvoja elektroenergetske infrastrukture su neusklađenost zahtjeva potrošača i mogućnosti napajanja, nedovoljna izgrađenost mreže po svim naponskim nivoima i nedovoljna finansijska ulaganja.

Zbog toga je neophodna revitalizacija i modernizacija postojeće mreže i postrojenja, izgradnja novih transformatorskih objekata i povećanje stepena pokrivenosti područja opštine električnom mrežom.

- Prema čl. 69, stav 4 Zakona o planiranju i zgradnji, za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova i stubnih trafostanica, NE FORMIRA SE POSEBNA GRAĐEVINSKA PARCELA.

Kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, pored nepotpune ili potpune eksproprijacije, priznaju se i ugovori o ustanovljavanju prava službenosti zaključeni sa vlasnicima katastarskih parcela. (podnositelj zahtjeva je u obavezi je da pribavi saglasnost vlasnika parcela kroz koje prolazi 1 kV nn vod, odn. saglasnost OPŠTINE SJENICA, koja je vlasnik K.P.766/3)

Uslovi gradnje za objekte kategorije „G“:

Na području plana, ustanovljeni su zaštitni pojasevi trasa i objekata postojećih i planiranih infrastrukturnih sistema: neposredni pojas zaštite-prostor zaštitnog pojasa od: Ose dalekovoda od 110 kV širine 10m i nižeg napona širine 5m;

Neposredni pojas zaštite

U neposrednom pojusu zaštite trase i objekata postojećih i planiranih infrastrukturnih sistema – državnih i opštinskih javnih puteva, kao i nekategorisanih puteva koji povezuju izgrađene cjeline u ataru istog i susjednih naselja ili čine saobraćajnu mrežu naselja, zatim železničke pruge, dalekovoda, gasovoda i optičkih kablova, uspostavlja se režim ograničene i strogo kontrolisane izgradnje i uređenja prostora. Utvrđuju se sljedeća osnovna pravila uređenja i izgradnje neposrednog pojasa zaštite:

1. zabranjuje se izgradnja objekata koji nisu u funkciji infrastrukturnog sistema koji se štiti, tj. legalizacija, rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata i izgradnja novih privrednih, stambenih i drugih objekata;
2. **dozvoljava se izgradnja funkcionalnih i pratećih sadržaja, objekata, postrojenja i uređaja u funkciji infrastrukturnog sistema;**
3. **mogu se postavljati planirane paralelno vođene trase ostalih infrastrukturnih sistema, objekata i postrojenja na minimalnom međusobnom rastojanju na osnovu zakona i propisa donetih na osnovu zakona, a pod uslovima i na način koji utvrdi nadležno javno preduzeće, odnosno upravljač javnog infrastrukturnog sistema; i**
4. izvode se potrebni radovi i sprovode mjere zaštite okruženja od negativnih uticaja infrastrukturnog sistema na životnu sredinu (drvoredi na deonici puta u naselju, zaštitno zelenilo, zaštitne barijere od buke, kanalisanje i prečišćavanje atmosferskih voda s kolovoza puta, kanalisanje oborinskih

voda u depresijama pored infrastrukturnog sistema i dr.); kao i potrebne mere zaštite infrastrukturnog sistema (npr. puta – snjegobrani, vjetrobrani i dr.) na udaljenju koje se utvrđuje prema uslovima bezbjednog funkcionisanja i održavanja infrastrukturnog sistema.

Utvrđuju se sljedeća posebna pravila uređenja i izgradnje neposrednog pojasa zaštite za:

Energetske i telekomunikacione sisteme

- zabranjuje se sađenje biljaka čiji korijen ima dubinu veću od jednog metra u pojusu zaštite optičkog kabla;
- u načelu se ne dozvoljava sađenje drveća ispod dalekovoda, dok se postojeća stabla mogu zadržati ukoliko je zadovoljena sigurnosna udaljenost voda od minimum 3,0 m od bilo kog dijela stabla.
- Uticaj na životnu sredinu u fazi izgradnje manifestuje se kod iskopa kablovskog rova, gdje se narušava postojeće stanje flore i faune na ograničenom prostoru. Kod obavljanja pripremnih radova na stubnim mjestima prisutna je građ.mehanizacija koja sama po sebi može zagaditi sredinu.
- Udaljenost SBTS od susjednih objekata treba da bude najmanje 3 m.
- Pri izgradnji treba voditi računa o redoslijedu građevinskih elektromontažnih radova i sprovести sve mjere zaštite na radu.

- USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU, SAOBRAĆAJNU I DR. INFRASTRUKTURU PRIBAVLJENI OD IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA:

• ELEKTRODISTRIBUTIVNA MREŽA:

- Na osnovu uslova za projektovanje i priključenje izdatih od strane Operatora distributivnog sistema "Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd,Ogranak ED Čačak pogon Sjenica br. 8E.7.0.0-D-09.31-26691 od 24.05.2020. godine definisani su uslovi za priključenje stambeno-poslovnog objekta vlasnika Talović Jasmin i Nermin na K.P. 4377 K.O. Sjenica, na distributivni elektroenergetski sistem.
- Za potrebe napajanja električnom energijom stambeno-poslovnog objekta u Sjenici na K.P. 4377, neophodna je izgradnja jednog novog kablovskog voda 1kV od postojećeg nn stuba u blizini TS 0,4 kV „PIJACA 1“ (šifra 2118). Takođe, prema Uslovima za priključenje, koje je izdala EPS Distribucija Beograd, ogrank Čačak br. 8E.7.0.0-D-09.31-26691 od 24.05.2020.god., odobrava se priključenje na sljedeći način:

- Napon na koji se priključuje objekat:0,4 kV;
- Maksimalna snaga: 45 KW;
- Nazivna struja glavnih osigurača:.....160 A;
- Faktor snage:0,95.

Prilikom polaganja novog 1 kV nn kablovskog voda, obratiti pažnju na postojeće elektroenergetske kablove naponskog nivoa 10 kV i 1 kV.

Rekonstrukcijom nadzemne mreže predviđa se ugradnja 2 nova kablovska napojna voda i jedan vod rasvete 1 kV polozeni u kablovski rov, koji idu trasom od priključnog stuba 1 do stuba 3, a postojeći nadzemni vod 1kV koji ide nadzemno trasom od prikljucnog stuba 1 do stuba 4 se demontira i biće zamijenjen novim napojnim kablovskim vodom i vodom rasyjete položeni u kablovski rov, trasom koja je prikazana na skici budućeg stanja.

TEHNIČKI PODACI O VODOVIMA 1kV:

Naziv voda 1kV: - Kablovski vodovi 1kV sa priključnog stuba 1 do KPK objekta;

- Kablovski vodovi 1kV od Priključnog stuba 1 do Stuba 3

- Nadzemni 1 kv se izmešta i ide od priključnog stuba 1 do stuba 4

Tip i presek NN kablovskog voda:

- Novi: - 3x PP00/A 4x150mm²
 - 2xPP00/A 4x25mm²
- Postojeći: - X00/0-A 3x70+54,6 mm²

Nazivni napon NN voda: 1 kV

Planirana dužina trase 1kV: kablovski vod cca 59m.

- Energetski i telekomunikacioni kabl:

U slučaju da se trasa energetsog kabla vodi paralelno sa TT kablom, na različitim dubinama potrebno je obezbijediti minimalno rastojanje od 50cm. Na mjestu gde dolazi do ukrštanja ovih kablova obezbedjuje se minimalno rastojanje od 30cm odnosno postavljeni TK kabl je na dubini 70cm, a energetski kabl mora biti na dubini 100cm. Energetske kablove postaviti u ovom dijelu kroz PVC cevi prežnika 110mm.

Ispoštovati uslove koje je nadležna EPS Distribucija Beograd, ogrank Čačak izdala pod br. 8E.7.0.0-D-09.31-26691, od 24.05.2023.god. Ovi uslovi obavezujući su za „EPS distribuciju“ d.o.o. Beograd samo ako u cijelosti u istovetnoj i identičnoj sadržini čine sastavni dio ovih lokacijskih uslova.

- **USLOVI ZA PARALELNO VOĐENJE SA TT MREŽOM:**

Prema uslovima nadležne „Telekom Srbija“ planiranim radovima ne smije doći do ugrožavanja mehaničke stabilnosti i tehničkih karakteristika postojećih TK objekata i kablova, ni do ugrožavanja normalnog TK saobraćaja i mora uvek biti obezbeđen adekvatan pristup postojećim kablovima radi njihovog redovnog održavanja i eventualnih intervencija;

Projektant, odnosno izvođač radova je u obavezi da poštuje važeće tehničke propise u vezi sa dozvoljenim rastojanjima planiranog objekta od postojećih TK objekata i kablova; Na mjestu ukrštanja, (postoji ukrštanje sa infrastrukturom Telekoma) **energetski vod mora proći ispod TK objekata/kablova min. 0,5m. Ukoliko ovaj uslov nije moguće ostvariti** energetski vod mora biti položen u zaštitnu metalnu cijev dužine 3m, ali i tako udaljenost od TK objekata/kablova mora biti min. 0,3m. Ugao ukrštanja je oko 90°, ali ne smije biti manji od 45°. Horizontalna udaljenost TK objekata/kablova i energetskog kabla mora biti min.0,5m za napone do 10kV i min 1m za napon preko 10kV. Na dijelovima trase gdje se energetski vod poklapa, ili je blizu TK objekata/ kablova, neophodno je izmeštanje planiranog energetskog voda na propisano odstojanje;

Zaštitu i obezbeđenje postojećih TK objekata i kablova treba izvršiti prije početka bilo kakvih građevinskih radova i preduzeti sve potrebne i odgovarajuće mjere predostrožnosti kako ne bi, na bilo koji način, došlo do ugrožavanja mehaničke stabilnosti, tehničke ispravnosti i optičkih karakteristika postojećih TK objekata i kablova; Na mestima približavanja kanalizacione mreže TK objekatima/kablovima, rastojanje ne sme biti manje od 0,5m. Na dijelovima trase gde dolazi do preklapanja, planirana nn mreža se mora izmestiti na propisanu udaljenost.

Ukoliko predmetna izgradnja uslovjava izmeštanje postojećih TK objekata/kablova neophodno je uraditi tehničko rešenje/projekat izmeštanja, zaštite i obezbeđenja postojećih TK kablova u saradnji sa nadležnom Službom Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“.

U svemu ostalom prema izdatim uslovima „TelekomSrbija“, broj: 308566/3-2023, od 19.07.2023.god.

- **USLOVI ZA PREKOPAVANJE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE:**

Novoplanirani kabl nn voda prolazi kroz javnu saobraćajnicu ulicu Ivana Vasojevića Vasketa. **Pristup parceli** je sa istočne strane, dok je pristup KTK ormanu na fasadi objekta sa sjeverne

strane.

S tim u vezi, pribavljeni su uslovi JP za uređivanje građ.zemljišta-Sjenica, br.566/2023, od 25.07.2023.god., koji su sastavni dio ovih lokacijskih uslova u ceop sistemu.

- **USLOVI ZA PARALELNO VOĐENJE SA VOD.I KANALIZ.MREŽOM:**

Imalac javnih ovlašćenja JKP „Vrela“ Sjenica, izdalo je tehničke uslove za paralelno vođenje vodovodne i kanalizacione mreže, br. 1652/23, od 25.07.2023.god. u svemu prema prilogu, koji je sastavni dio ovih lokacijskih uslova:

DRUGI USLOVI U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONIMA:

- Zaštita na radu: Mjere bezbjednosti i zaštite na radu sprovoditi u skladu sa *Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu* („Sl.gl.RS“, br. 101/2005).
- Zaštita od elementarnih nepogoda (seizmički uslovi): Objekat mora biti kategorizovan i izведен u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Sl.listSFRJ“ br.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).
- Zaštita od požara: Objekat mora biti izведен prema tehničkim normativima u skladu sa *Zakonom o zaštiti od požara* („Sl.gl. RS“, br. 111/2009 i 20/2015), kao i u skladu sa *Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara* („Sl.gl.RS“, br.70/94)

- MOGUĆE I OBAVEZUJUĆE FAZE U REALIZACIJI PROJEKTA:

Objekat je moguće graditi fazno, tj. Lokacijski uslovi mogu biti izdati samo za dio objekta. U konkretnom slučaju, nije predviđena fazna realizacija projekta.

- INŽENJERSKO-GEOLOŠKI USLOVI:

Planom nisu dati inženjersko-geološki uslovi, tako da prilikom izgradnje infrastrukturnih objekata potrebno je izvršiti gemehaničko ispitivanje tla. Zabranjena je izgradnja objekata ispod energetskih objekata. Ukoliko su od vremena projektovanja do izvođenja radova izgrađeni novi objekti, izvođač je dužan da iste unese i prilagodi propisima i novim uslovima.

Prije početka radova neophodno je da izvođač obide trasu i prekontroliše i obilježi pravac i ako ima nekih odstupanja u odnosu na trasu datu u projektu da blagovremeno o tome obavijesti projektanta i ista ukloni, pa tek onda da krene sa izvođenjem radova. Priklučni NN vod se može pustiti pod napon i koristiti po izvršenom tehničkom pregledu i dobijenoj upotrebnoj dozvoli.

- **LOKACIJSKUSLOVI PREDSTAVLJAJU OSNOV ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA ZA POTREBE PRIBAVLJANJA RJEŠENJA po čl. 145, KOJIM SE ODOBRAVAJU RADOVI.**
- *Odgovorni projektant je obavezan da projekat uradi u skladu sa pravilima građenja, kao i svim posebnim uslovima sadržanim u lokacijskim uslovima. Idejni projekat za potrebe pribavljanja rješenja iz čl. 145 Zakona takođe mora sadržati i IZJAVU glavnog projektanta o međusobnoj usaglašenosti, kojom se potvrđuje da je projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima i pravilima struke.*
- *Idejni projekat mora biti izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta* („Sl.gl.RS“, br.68/19.), potpisani i ovjereni pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.
- Uz zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava izvođenje radova podnosi se:
 - Idejni Projekat sa izrađenom *Glavnom sveskom* i dijelom *Projekat elektroinstalacija*;
 - Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu; (Saglasnost svih vlasnika parcela kroz koje prolazi nn vod, za polaganje podzemnog kabla do K.P. 4377, k.o. Sjenica).
 - Za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, kao dokaz o odgovarajućem pravu smatra se i zaključen ugovor o pravu službenosti u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o zakupu zemljišta u privatnoj svojini, kao i drugi dokazi propisani članom 69. Zakona o planiranju i izgradnji.


- Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, izdaće Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na osnovu čl.145 Zakona, kao i na osnovu člana 3. tačka 26. *Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, odnosno vrsti radova koji se izvode na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi* (Sl.gl.RS 102/20, 16/21 i 87/21).
 - Rešenje o odobrenju za izvođenja radova izdaje se investitoru koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu i koji je dostavio potrebnu tehničku dokumentaciju, dokaze o uplati odgovarajućih taksi i naknada i druge dokaze u skladu sa propisom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure.

SPISAK DOKAZA PRIBAVLJENIH PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI:

- Uverenje RGZ SKN Užice da nema evidentiranih snimljenih vodova, br. 956-307-9280/2023, od 12.04.2023.god.;
 - Izvod iz katastra vodova, Užice, br 956-307-12340/2023, od 16.05. 2023.god; (u sistemu od 07.07.2023.g.)
 - Uslovi EPS distribucije d.o.o.Beograd, ogranak Čačak, br. 8E.7.0.0-D-09.31-26691 od 24.05.2020.god.;
 - Uslovi „Telekom Srbije“, br. 308566/3-2023, od 19.07.2023.god;
 - Uslovi JP za uređivanje građ.zemljišta-Sjenica, br.566/2023, od 25.07.2023.god.;
 - Uslovi JKP „Vrela“, 1652/23 od 25.07. 2023. god.;

NAPOMENA: • Izdati lokacijski uslovi prestaju da važe dvije godine od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarske parcele za koje je podnijet zahtjev, a shodno čl.57. stav 7, Zakona o planiranju i izgradnji.

GRAFIČKI PRILOG:

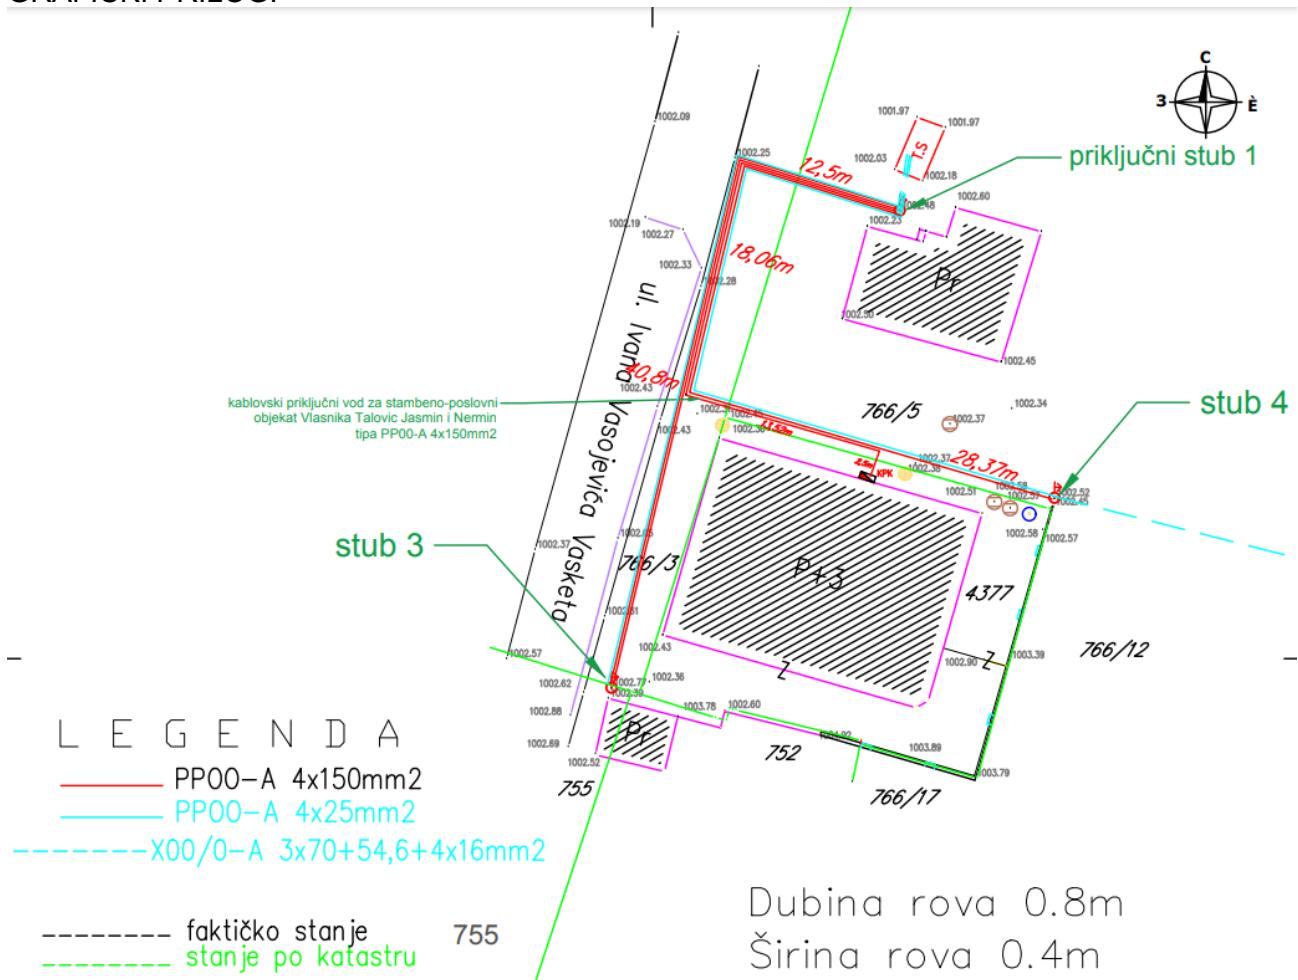

Pouka o pravnom lijeku: Na izdate lokacijske uslove može se podnijeti prigovor nadležnom Opštinskom vijeću u roku od **3 dana** od dana dostavljanja istih, a shodno čl.56, stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji. Prigovor se dostavlja ovom organu kroz CIS sistem OP, taksirano sa 250 din administrativne takse tarifnog broja 3 Odluke o opš. adm.taksama ("Opšt.sl.gl. Sjenice", br. 6/2015).

dostaviti:

1. Podnosiocu zahtjeva preko CIS sistema;
2. Arhivi;
3. Imaocima javnih ovlašćenja koji su izdali uslove.

OBRAĐIVAČ PREDMETA:
Avdić Adelina, dipl.inž. arh

RUKOVODILAC ODJELJENJA:
Karišik Osman, dipl.pravnik